

"Государственное учреждение "Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Акмолинской области"

Акт проверки зарегистрирован

за № 2511700003000012/00028 03.03.2025 г.

Зарегистрировал КАНАТ КУАТ КАНАТУЛЫ

Акт о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

№ 28

03.03.2025 г.

1. Наименование государственного органа Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Бурабайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

АЙДРАХМАНОВ АСЛАН ОРАЛОВИЧ - Главный специалист ОЧС Бурабайского района ДЧС Акмолинской области

Бабаев Канат Куанышпаевич - Начальник ОЧС Бурабайского района ДЧС Акмолинской области

КАБДУЛЛИН МАЛИК ШОРТАНБАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Бурабайского района

САТЫБАЛДИНОВ МЕДЕТ КУСЕТОВИЧ - Старший инженер ОЧС Бурабайского района

МУРЗАКАЕВ АРЛАН НУРЛАНОВИЧ - инженер ОЧС Бурабайского района

3. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не привлекались

4. Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер, участок территории)

970140005272, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Обалы отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

КГУ "Основная средняя школа села Обалы", Акмолинская область, Бурабайский район, Обалы, М.Д.Досанова (улица), 19

5. Предмет назначенного профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045

Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности". Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045.

Об утверждении Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности (Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014

года № 276. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2014 года № 9510.)

Об утверждении Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867

О гражданской защите (Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.)

6. Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 03.03.2025 - 27.03.2025

7. Правовые основания проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке Полугодовой список профилактического контроля и надзора в области пожарной безопасности на 1-ое полугодие 2025 года

8. Проверяемый период 26.03.2024 - 27.03.2025

9. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты Бабаев Канат Куанышпаевич

10. QR-код

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qamqor» либо перейдя по ссылке qamqor.gov.kz.

Статья 155. Права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки

1. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки вправе:

1) не допускать к профилактическому контролю с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на объект, в случаях:

несоблюдения кратности проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на соответствие требованиям, указанным в нормативных правовых актах РК, утвержденных в соответствии со статьей 141 Предпринимательского Кодекса;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении профилактического контроля и (или) проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным Предпринимательским Кодексом;

назначения органом контроля и надзора профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверки субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводились профилактический контроль и (или) проверка по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных пп. 3), 4), 5), 6), 7) и 8) п. 5 ст. 144 Предпринимательского Кодекса;

назначения внеплановой проверки в соответствии с пп. 1) п. 5 ст. 144 Предпринимательского Кодекса, если предшествующим профилактическим контролем с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не были выявлены грубые нарушения;

отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 141, 143 и п. 1 ст. 146 Предпринимательского Кодекса;

назначения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

поручения проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки нескольких субъектов контроля и надзора, подвергаемых профилактическому контролю с посещением и (или) проверке;

продления сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки свыше срока, установленного Предпринимательским Кодексом;

грубых нарушений требований Предпринимательского Кодекса в соответствии с п. 2 ст. 156 Предпринимательского Кодекса;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проводимого профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также к периоду, указанному в акте о назначении профилактического контроля с посещением и (или) проверки;

3) обжаловать акт о назначении профилактического контроля и (или) проверки, акт о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, предписание об устранении выявленных нарушений по итогам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также действия (бездействие) должностных лиц органов контроля и надзора в порядке, установленном Предпринимательским Кодексом и законодательством РК;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках профилактического контроля надзора и (или) проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных пп. 5) Предпринимательского п. .

2. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля и надзора профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора при соблюдении требований п.1 ст.146 Предпринимательского Кодекса;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях для приобщения к акту о результатах профилактического контроля с посещением и (или) проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также предоставлять доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом профилактического контроля с посещением и надзора и (или) проверки;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки в день окончания профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

5) сделать отметку о получении на втором экземпляре предписания об устранении выявленных нарушений по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

6) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения профилактического контроля с посещением и (или) проверки, если иное не предусмотрено Предпринимательским Кодексом либо иными законами РК;

7) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

8) в случае получения уведомления о начале проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки находиться на месте нахождения объекта контроля и надзора в назначенные сроки профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.

С актом № 28 от 03.03.2025 г. ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные статьей 155 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, разъяснены.

Аметов Жолдас Базаровна
(Ф.И.О. проверяемого субъекта)

«18» 03 2025 г.



(подпись проверяемого субъекта)

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 28/_____**

г.Щучинск
Место составления

19.03.2025 г.
Время 17:16

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Бурабайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 28 от 03.03.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

АЙДРАХМАНОВ АСЛАН ОРАЛОВИЧ - Главный специалист ОЧС Бурабайского района ДЧС Акмолинской области

Бабаев Канат Куанышпаевич - Начальник ОЧС Бурабайского района ДЧС Акмолинской области

КАБДУЛЛИН МАЛИК ШОРТАНБАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Бурабайского района

САТЫБАЛДИНОВ МЕДЕТ КУСЕТОВИЧ - Старший инженер ОЧС Бурабайского района

МУРЗАКАЕВ АРЛАН НУРЛАНОВИЧ - инженер ОЧС Бурабайского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Обалы отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Основная средняя школа села Обалы", Акмолинская область, Бурабайский район, Обалы, М.Д.Досанова (улица), 19.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 18.03.2025 - 19.03.2025

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
Нарушения выявлены, внесено предписание, применены меры оперативного реагирования.

КГУ "Основная средняя школа села Обалы"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Система автоматической пожарной сигнализации второго этажа школы находится в технически неисправном состоянии. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 (Далее – ППБ РК);	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	В помещении подвала осуществляется хранение горючих веществ и материалов. Основание: п. 24 пп. 1 ППБ РК;	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	В здании школы на 2-этаже световой знак пожарной безопасности «Выход», с автономным питанием и от электросети, используемый на путях эвакуации, находятся в неисправном состоянии (световая индикация не работает). Основание: п. 35 ППБ РК ;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	У электрических щитов осуществляется размещение пожароопасных веществ и материалов. Основание: п. 86 пп. 6 ППБ РК;	П. 79 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Алексеева А.В. *А.В.* *А.В.*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

А

Приложение на «__» листах

«19» 03 2025г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
БҰРАБАЙ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ОБАЛЫ АУЫЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ
ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА СЕЛА ОБАЛЫ ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО БУРАБАЙСКОМУ РАЙОНУ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
БҰРАБАЙ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ
ОБАЛЫ АУЫЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 1283
16 » 05 20 25 ж.

Начальнику ОЧС
Бурабайского района подполковнику
Гражданской защиты Бабаеву К.К.

Справка

Согласно ранее выданного предписания № 28 от 19.03.2025 года об
устранении нарушений по линии пожарной безопасности выявленных в
КГУ «Основная средняя школа села Обалы»
сообщаем следующее:

№	Нарушения	Исправления
1	Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности Основание: правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года. Срок исполнения 17.05.2025 год	Не устранено: система автоматической пожарной сигнализации второго этажа находится в неисправном состоянии. 4 марта 2025 года производилось обслуживание системы АПС где было выявлена неисправность системы пожарной сигнализации 2-го этажа. Был составлен дефектный АКТ. На основании дефектного акта была подана заявка от 11 марта 2025 года на замену кабеля. (заявка и акт прилагаются)
2	Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности Основание: правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным	Устранено: Из помещения подвала были вынесены горючие вещества и материалы. (фото прилагается)

	ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года. Срок исполнения 17.05.2025 год	
3	Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Основание: правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года. Срок исполнения 11.06.2024 год	Не устранено: В здании школы на 2- этаже световой знак пожарной безопасности «Выход» находится в не исправном состоянии. Заявка подана (фото прилагается)
4	Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. Основание: правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года. Срок исполнения 11.06.2024 год	Устранено: : Из помещения подвала где расположены электрические щита были вынесены пожароопасные вещества и материалы. (фото прилагается)

И.о. директора школы:




Ахметова К.Б.

16.05.2025 год.



нодван и 1



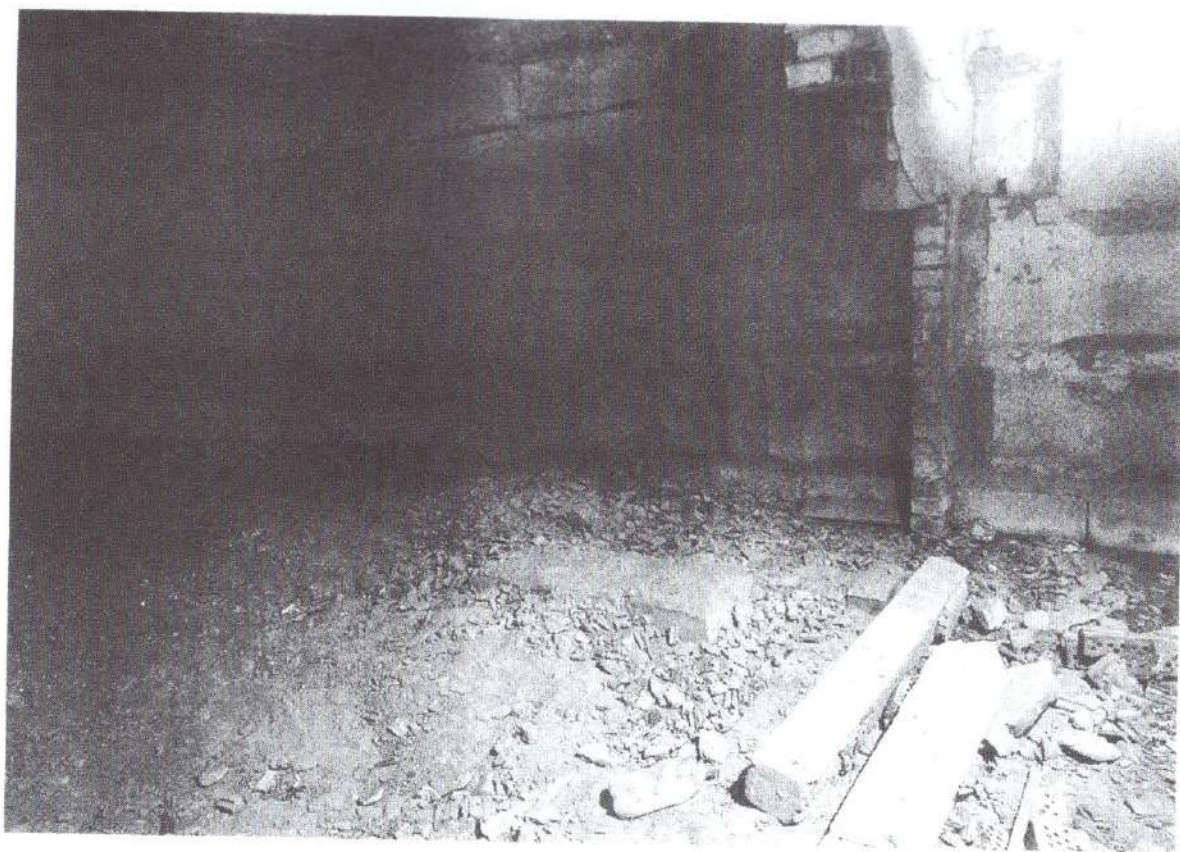

корвал и 2



АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

04 03 2025

с. Обала

Мы, ниже подписавшиеся:

Представитель заказчика КРУ, Основная сфера сигнала с. Обала
(наименование предприятия, организаций, учреждения)

В лице Завхоза Ахметова Р.Н.
(должность, Ф.И.О.)

С одной стороны,

И представитель исполнителя: ТОО «Кокше Гарантия Качества»
(должность, Ф.И.О.)

С другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:

Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

В результате проверки установлено, что
Завхоз не работает АРС

(указать неисправности)

Выводы, предложения

Требуется замена кабелей на 200м.
КСРВ 4х0,5мм - 200м.

Представитель заказчика
Завхоз Ахметова Р.Н.
(Ф.И.О., подпись)

ТОО «Кокше Гарантия Качества»
М. Мамаганов
(Ф.И.О., подпись)

